

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«ГОРОДСКОЙ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР
ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА МОСКВЫ»

П Р И К А З

от 25 августа 2026 г.

№ 343

Об утверждении Правил
противопожарного режима ГБУ ГППЦ ДОНМ
в 2026/2027 учебном году

В целях обеспечения пожарной безопасности и безопасного пребывания обучающихся и работников на территориях, в зданиях и помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ, в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановления Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Правила противопожарного режима в ГБУ ГППЦ ДОНМ на 2026/2027 учебный год (приложение 1).
2. Утвердить инструкцию по мерам пожарной безопасности для ответственных за пожарную безопасность в территориальных отделениях, отделах и по адресам ГБУ ГППЦ ДОНМ (приложение 2).
3. Утвердить инструкцию к плану эвакуации людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях в ГБУ ГППЦ ДОНМ (приложение 3).
4. Ответственным за пожарную безопасность в территориальных отделениях, отделах и объектах, в которых не осуществляется деятельность ГБУ ГППЦ ДОНМ (далее – адреса):
 - 4.1. Ознакомить всех работников территориальных отделений, отделов под роспись с Правилами противопожарного режима ГБУ ГППЦ ДОНМ и инструкцией к плану эвакуации людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях ГБУ ГППЦ ДОНМ. Срок: до 30 сентября 2026 г.;

4.2. Осуществлять ежедневный контроль за соблюдением пожарной безопасности и выполнением правил противопожарного режима ГБУ ГППЦ ДОНМ всеми работниками. **Срок: постоянно;**


4.3. Осуществлять контроль за выполнением правил противопожарного режима при эксплуатации запасных выходов, подвальных, чердачных, вентиляционных и иных подсобных помещений, а также проведении ремонтных или строительных работ в территориальном отделении, отделе, на адресе **Срок: постоянно;**

4.4. В случае выявления нарушения пожарной безопасности в территориальном отделении, отделе, на адресе незамедлительно докладывать об этом в отдел материально технического обеспечения и безопасности, **Срок: постоянно.**

5. Считать утратившим силу приказ ГБУ ГППЦ ДОНМ от 04.09.2025 № 396 «О правилах противопожарного режима в ГБУ ГППЦ ДОНМ».

6. Контроль за выполнением приказа возложить на **заместителя директора Абросимова И.С.**

Директор ГБУ ГППЦ ДОНМ

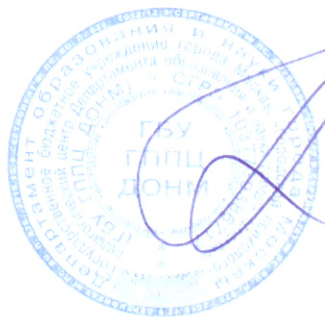

А.А. Кузнецова

Правила противопожарного режима в ГБУ ГППЦ ДОНМ

Настоящие Правила разработаны в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, и определяют полномочия должностных лиц ГБУ ГППЦ ДОНМ в сфере обеспечения пожарной безопасности, порядок, формы и методы организации работы по созданию надлежащего противопожарного режима на своих рабочих местах, порядок содержания территорий, зданий, сооружений, помещений ГБУ ГППЦ ДОНМ (далее - объекты защиты) в целях обеспечения пожарной безопасности.

1. В зданиях, помещениях и на территории ГБУ ГППЦ ДОНМ запрещено:

- 1.1. Курение во всех зданиях, помещениях и на территориях ГБУ ГППЦ ДОНМ.
- 1.2. Хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях ГБУ ГППЦ ДОНМ.
- 1.3. Разведение костров на территории ГБУ ГППЦ ДОНМ и на прилегающей территории, в т.ч. сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев.
- 1.4. Хранение и применение на чердаках, в подвалах и цокольных этажах легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, целлулоида и другие пожаровзрывоопасных веществ и материалов, кроме случаев, предусмотренных иными нормативными документами по пожарной безопасности.
- 1.5. Использование чердаков, технических этажей, вентиляционных камер и других технических помещений для хранения оборудования, мебели и других предметов.
- 1.6. Размещение в подвалах и цокольных этажах мастерских, а также иных хозяйственных помещений, если отсутствует самостоятельный выход или выход из них не изолирован противопожарными преградами от общих лестничных клеток.
- 1.7. Снимать предусмотренные проектной документацией двери эвакуационных выходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, тамбуров и лестничных клеток, другие двери, препятствующие распространению опасных

факторов пожара на путях эвакуации.

1.8. Производить изменение объемно-планировочных решений и размещение инженерных коммуникаций и оборудования, в результате которых ограничивается доступ к огнетушителям, пожарным кранам и другим системам обеспечения пожарной безопасности или уменьшается зона действия автоматических систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации, стационарной автоматической установки пожаротушения, системы дымоудаления, системы оповещения и управления эвакуацией).

1.9. Загромождать мебелью, оборудованием и другими предметами двери, люки на балконах и лоджиях, переходы в смежные секции и выходы на наружные эвакуационные лестницы.

1.10. Проводить уборку помещений с применением легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, производить отогревание замерзших труб паяльными лампами и другими способами с применением открытого огня.

2. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов запрещено:

2.1. Устраивать пороги на путях эвакуации (за исключением порогов в дверных проемах), раздвижные и подъемно-опускные двери и ворота, вращающиеся двери и турникеты, а также другие устройства, препятствующие свободной эвакуации людей.

2.2. Загромождать эвакуационные пути и выходы (в том числе проходы, коридоры, тамбуры, галереи, лифтовые холлы, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки) различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.

Ковры, ковровые дорожки и другие покрытия полов на объектах с массовым пребыванием людей и на путях эвакуации должны надежно крепиться к полу.

2.3. Устраивать в тамбурах выходов сушилки и вешалки для одежды, гардеробы, а также хранить (в том числе временно) инвентарь и материалы.

2.4. Фиксировать самозакрывающиеся двери лестничных клеток, коридоров, холлов и тамбуров в открытом положении (если для этих целей не используются устройства, автоматически срабатывающие при пожаре), а также снимать их.

3. Ответственным за противопожарную безопасность отдельных помещений (служебных кабинетов) запрещено:

3.1. Оставлять без присмотра включенными в электрическую сеть электронагревательные приборы, а также другие бытовые электроприборы, в том числе находящиеся в режиме ожидания, за исключением электроприборов,

которые могут и (или) должны находиться в круглосуточном режиме работы в соответствии с инструкцией завода-изготовителя.

3.2. Эксплуатировать электропровода и кабели с видимыми нарушениями изоляции.

3.3. Пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.

3.4. Пользоваться электроутюгами, электроплитками, электрочайниками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, а также при отсутствии или неисправности терморегуляторов, предусмотренных конструкцией.

3.5. Применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы.

3.6. Закрывать любое помещение в случае обнаружения каких-либо неисправностей, которые могут повлечь за собой возгорание;

3.7. Каждый работник ГБУ ГППЦ ДОНМ после окончания работы обязан проверить внешним визуальным осмотром помещения, которое он покидает. При осмотре помещений особое внимание обратить на отключение всех электроприборов и аппаратуры, обесточивание электроустановок, тщательную уборку помещений от горючего мусора и отходов, после чего:

3.7.1. Закрыть все окна;

3.7.2. Отключить все электроприборы из розеток;

3.7.3. Выключить свет в помещении;

3.7.4. Закрыть дверь на ключ;

3.7.5. Сдать ключ от кабинета на пост охраны и расписаться в журнале выдачи ключей.

4. Требования к эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха

4.1. При эксплуатации систем вентиляции и кондиционирования воздуха запрещается:

а) оставлять двери вентиляционных камер открытыми;

б) закрывать вытяжные каналы, отверстия и решетки;

в) подключать к воздуховодам газовые отопительные приборы, отопительные печи, камины, а также использовать их для удаления продуктов горения;

г) выжигать скопившиеся в воздуховодах жировые отложения, пыль и другие горючие вещества;

д) хранить в вентиляционных камерах материалы и оборудование.

5. Первичные средства пожаротушения и правила их использования

5.1. Каждый огнетушитель, установленный на объекте защиты, должен иметь порядковый номер, нанесенный на корпус огнетушителя, дату зарядки

(перезарядки), а запускающее или запорно-пусковое устройство должно быть опломбировано.

5.2. Каждый огнетушитель, отправленный с объекта защиты на перезарядку, заменяется заряженным огнетушителем, соответствующим минимальному рангу тушения модельного очага пожара огнетушителя, отправленного на перезарядку.

5.3. Огнетушители, размещенные в коридорах, проходах, не должны препятствовать безопасной эвакуации людей. Огнетушители следует располагать на видных местах вблизи от выходов из помещений на высоте не более 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя либо в специальных подставках из негорючих материалов, исключающих падение или опрокидывание.

5.4. Порошковые огнетушители:

а) Порошковые огнетушители предназначены в качестве первичного средства тушения пожаров классов А (пожары твердых горючих веществ и материалов), В (пожары горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов), С (пожары газов) и Е (пожары горючих веществ и материалов электроустановок, находящихся под напряжением).

б) После удаления пломбы, чеки и нажатия кистью руки на ручку запорно-пускового устройства открывается клапан и огнетушащее вещество, находящееся в огнетушителе под избыточным давлением, через гибкий шланг (распылитель) подается на очаг пожара. Для прекращения подачи огнетушащего вещества, ручку запорно-пускового устройства следует вернуть в исходное положение.

в) Тушение очагов пожара порошковым огнетушителем на открытых площадках необходимо производить с наветренной стороны. При тушении струю огнетушащего вещества направляют в основание пламени, при этом перемещают огнетушитель таким образом, чтобы обеспечивалось покрытие порошком всей горячей поверхности и создавалась наибольшая концентрация порошка в зоне горения. Тушение электроустановок под напряжением до 1000В производить с расстояния не менее 1 м от сопла распылителя огнетушителей до токоведущих частей.

5.5. Углекислотные огнетушители:

а) Огнетушитель углекислотный предназначен для тушения пожаров горючих жидкостей или плавящихся твердых веществ и материалов (класс пожара В) и электрооборудования, находящегося под напряжением до 10 000 В (класс пожара Е).

б) Для использования углекислотного огнетушителя необходимо сорвать пломбу, выдернуть чеку, поднести огнетушитель к очагу горения (не ближе, чем на один метр; подходить к очагу пожара нужно с наветренной стороны), и направить раструб на очаг горения (целясь в основание пламени), нажать на рычаг запорно-пускового устройства и начать тушение очага пожара, приближаясь к нему по мере тушения, но не заступая во внутрь очага.

в) При тушении электрооборудования, находящегося под напряжением, не допускается подводить раструб или корпус огнетушителя к открытым токоведущим частям или пламени ближе, чем на 1 метр.

5.6. Пожарный кран

а) Пожарный кран (ПК) – комплект, состоящий из клапана, установленного на внутреннем противопожарном водопроводе и оборудованного пожарной соединительной головкой, а также пожарного рукава с ручным пожарным стволом. Пожарный кран с комплектом оборудования размещается внутри пожарного шкафа. Пожарный кран применяется для целей пожаротушения на начальном этапе тушения пожара работниками объекта, а также может быть использован подразделениями пожарной охраны на всём протяжении тушения пожара.

б) Тушение пожара электроустановок под напряжением при помощи пожарного крана не допускается (до начала тушения пожара необходимо убедиться в отсутствии в месте тушения пожара электроустановок под напряжением).

в) Для использования пожарного крана необходимо:

- открыть пожарный шкаф;
- выполнить полное развёртывание пожарного рукава с пожарным стволом;
- открыть вентиль клапана пожарного крана и приступить к тушению пожара.

6. Действия при возникновении пожара

6.1. При возникновении пожара лицо, обнаружившее пожар или признаки горения (задымление, запах гари и др.), обязано:

6.2. Незамедлительно сообщить о случившемся в пожарную охрану по телефону 01, 101, 112 или методом нажатия на извещатель пожарный ручной, при этом необходимо назвать адрес учреждения, место возникновения пожара, свою фамилию;

6.3. Принять меры по эвакуации людей, тушению пожара и сохранности материальных ценностей;

6.4. При необходимости отключить электроэнергию, прекратить работы в здании;

6.5. Выполнить мероприятия, способствующие предотвращению развития пожара и задымления помещений здания учреждения.

**Инструкция о мерах пожарной безопасности
для ответственных за пожарную безопасность в территориальных
отделениях, отделах и по адресам ГБУ ГППЦ ДОНМ**

1. Общие положения.

1.1. Настоящая инструкция по пожарной безопасности разработана с целью предотвращения пожароопасных ситуаций в зданиях, помещениях и на территориях ГБУ ГППЦ ДОНМ.

1.2. Признаки, которые указывают на возникновение пожара:

- появление запаха дыма или гари;
- резкое повышение в помещении температуры воздуха, не обусловленное естественными причинами;
- отслоение, вздутие синтетического покрытия на полу, а также стенах и потолке помещения;
- характерный шум, который сопровождает горение: гудение пламени, треск и шипение различных горящих материалов;
- выход из строя систем энергетического снабжения (отсутствие света) и связи (не работает телефон);
- отблески пламени в стеклах зданий, расположенных по соседству;
- срабатывание пожарной сигнализации.

2. Ответственные за пожарную безопасность обязаны:

2.1. Знать, требовать и контролировать неукоснительного выполнения требований инструкции о мерах пожарной безопасности ГБУ ГППЦ ДОНМ работниками, обучающимися, родителями (законными представителями) и иными посетителями;

2.1. Получать информацию от заведующего хозяйством или лично проверять проведение работ:

- по проверке работоспособности систем автоматической пожарной сигнализации (АПС), системы оповещения управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ), ПАК «Стрелец-Мониторинг» от обслуживающей организацией (Система 112) - не менее 1 раза в месяц с составлением обходного листа и промежуточного акта;
- по проверке состояния, количестве, исправности и работоспособности огнетушителей обслуживающей организацией (Система 112) - 1 раз в полугодие с составлением обходного листа и промежуточного акта;

- о проверке состояния внутреннего противопожарного водопровода (ВПВ) обслуживающей организацией (Система 112) - 1 раз в полугодие (при наличии на объекте) с составлением обходного листа и акта технического состояния;

- о проведении работ обслуживающей организацией (Система 112) по перекатке пожарных рукавов на новое ребро (при наличии на объекте) - 1 раз в год с составлением обходного листа и промежуточного акта;

- по очистке от снега и наледи наружных пожарных лестниц (при наличии на объекте) - постоянно;

- о проверке состоянии наружных пожарных лестниц с составлением акта от территориального отделения - 1 раз в год.

2.3. В целях соблюдения противопожарного режима на посту охраны объекта обеспечивать наличие:

- исправного электрического переносного фонаря;
- перечня номеров телефонов пожарной охраны, инженерных и аварийно-технических служб, старшего методиста территориального отделения, начальников отделов и отдела материально технического обеспечения и безопасности.

- комплекта запасных ключей от кабинетов территориального отделения, подписанных и находящихся в опечатанной коробке (пенале или планшете).

2.4. Лично проводить 1 раз в квартал инструктивные занятия с работниками территориального отделения по порядку действий при возникшей чрезвычайной ситуации с записью в журнал инструктажа по пожарной безопасности.

2.5. Организовывать занятия по тренировочной эвакуации при пожаре и организовывать проведение тренировочных эвакуаций не менее 2 раз в год.

3. Ответственные за пожарную безопасность должны знать:

3.1. Расположение всех входов и выходов из здания и их текущее состояние;

3.2. Местонахождение первичных средств пожаротушения и уметь ими правильно пользоваться;

3.3. Порядок действий работников по эвакуации обучающихся, родителей (законных представителей) и иных посетителей из здания и тушению возникшего пожара.

4. При обнаружении пожара в территориальном отделении, отделе, на адресе ответственные за пожарную безопасность обязаны:

4.1. Немедленно сообщить о пожаре по телефону «101» или «112», указав точный адрес объекта, место возгорания, а также Ф.И.О.;

4.2. Сообщить о пожаре директору ГБУ ГППЦ ДОНМ и в отдел материально технического обеспечения и безопасности (МТОиБ);

4.3. Задействовать экстренную систему оповещения людей о пожаре (извещатель пожарный ручной -ИПР либо через систему речевого оповещения);

4.4. Приступить к эвакуации обучающихся, родителей (законных представителей), работников, иных посетителей из зданий в безопасное место согласно плану эвакуации;

4.5. Вести учет лиц, эвакуированных из здания;

4.6. Принять меры по ликвидации очага возгорания имеющимися первичными средствами пожаротушения (по возможности);

4.7. Организовать оказание первой помощи пострадавшим до прибытия нарядов скорой помощи;

4.8. Организовать встречу пожарных подразделений, далее действовать по указанию руководителя пожарного подразделения.

Приложение 3
к приказу ГБУ ГППЦ ДОНМ
от 25.08. 2026г.
№ 343

Инструкция к плану эвакуации людей при пожаре и других чрезвычайных ситуациях в ГБУ ГППЦ ДОНМ

№ п/п	Действия работников	Порядок исполнения	Исполнитель
1	Вызов пожарной команды	Звонить по телефону 101 или 112, указав адрес, место возгорания и свое Ф.И.О.	Работник, первым обнаруживший пожар
2	Оповещение о пожаре и проведение эвакуации из помещений и здания.	1. Включить систему оповещения путем нажатия кнопки ручного пожарного извещателя, находящегося в коридоре либо голосовым оповещением через ретрансляторную сеть. 2. Приступить к эвакуации: - При выходе из помещений закрыть все окна, двери. - Пропустить людей, уже осуществляющих эвакуацию, сохраняя спокойствие, двигаться в общем потоке, не опережая и не толкая людей к ближайшему эвакуационному выходу. - Внимание! В первую очередь эвакуация осуществляется из помещения, где возник пожар и смежных с ним помещений. - Собраться в месте сбора при эвакуации на улице. - Проверить наличие людей и сообщить руководству об окончании эвакуации. - Действовать по распоряжения руководства объекта.	Руководство объекта, работники
4	Обесточивание здания (помещений)	При наличии в помещении электрощитов или электрощитовой в здании произвести их полное отключение для предотвращения поражения током. (Вход в электрощитовую сотруднику охраны категорически запрещен)	Заведующий хозяйством объекта, аварийная служба
5	Ликвидация пожара работниками до приезда пожарного подразделения	Ликвидация пожара организуется немедленно с момента его обнаружения работниками, не занятыми эвакуацией детей. Для тушения используются все имеющиеся первичные средства пожаротушения.	Ответственный за пожарную безопасность, заведующий хозяйством

		Внимание! При сильном задымлении (видимость менее 10 м) немедленно покинуть район очага пожара. Для защиты органов дыхания использовать подручные средства	
6	Встреча пожарного подразделения и передача руководства по ликвидации пожара начальнику пожарного подразделения	Встретить пожарное подразделение, ознакомить начальника подразделения с пожарной обстановкой и особенностями здания, проинформировать его о наличии в здании людей, указать места расположения пожарных гидрантов, основных и запасных выходов, пожарных лестниц, нахождении люков доступа в здание с кровли и в подвалы	Старший методист, заведующий хозяйством, или лицо, назначенное ими